



201819123135

广东粤峰环境检测技术有限公司

Guangdong Yuefeng Environmental Testing Technology Co. Ltd

检 测 报 告

粤峰环检（2021）第（090124）号

委托单位：惠州市东江环保技术有限公司

受检单位：惠州市东江环保技术有限公司

检测内容：废气

检测类别：委托检测

广东粤峰环境检测技术有限公司

二〇二一年九月



检测 报 告

签 名 页

委托单位: 惠州市东江环保技术有限公司

受检单位: 惠州市东江环保技术有限公司

采样人员: 黄浩纯、黄晓辉


分析人员: 吴香铎

编写: 吴庆东

审核: 唐晓彬

签发: 廖承宗

签字: 

签字: 

签字: 

签发日期: 2021年9月21日

检测报告

一、基本信息

委托单位: 惠州市东江环保技术有限公司

受检单位: 惠州市东江环保技术有限公司

受检地址: 惠州市潼侨镇联发大道北面

经纬度: N:23.045246°, E:114.254780°

采样日期: 2021年9月14日

分析日期: 2021年9月15日

二、检测分析方法、主要仪器及检出限

检测因子	分析方法	主要仪器	检出限
氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气仪 崂应3012H	3 mg/m ³
饮食业油烟	红外分光光度法 HJ1077-2019	自动烟尘烟气仪 崂应3012H 红外测油仪 MAI-50G	0.1 mg/m ³
采样依据	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》(HJ 693-2014) 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)		

三、锅炉废气检测结果

采样位置	检测因子	检测结果				参考标准限值 (mg/m ³)
		实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	
锅炉废气 采样口	氮氧化物	23	26	6366	0.15	150
烟气参数		烟温: 107.8℃ 大气压: 101.03kPa 流速: 6.8m/s 含湿量: 6.0% 含氧量: 5.3%				
锅炉信息		燃料: 天然气 烟囱高度: 21米				
参考标准		《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019)表2				

注: 对参考标准如有异议, 以行政管理部门核定为准。

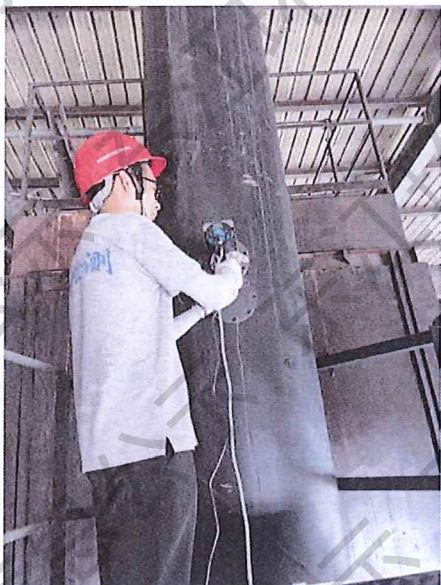
检测 报 告

四、食堂油烟检测结果

采样位置	编号	检测结果			参考标准限值 (mg/m ³)
		排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	
食堂油烟废气处理后采样口	1	1.2	24484	0.029	2.0
	2	0.8	22489	0.018	
	3	1.3	23467	0.031	
	4	1.2	25304	0.030	
	5	1.4	21449	0.030	
	平均值	1.2	23439	0.028	
参考标准	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）				

注：对参考标准如有异议，以行政管理部门核定为准。

五、现场照片

	
锅炉废气	油烟采样

*****报告结束*****