



201819120842

正本

检测报告

报告编号: ZRT-HJ2505404

委托单位: 佛山市富龙环保科技有限公司
受测单位: 佛山市富龙环保科技有限公司
样品类别: 废气
检测类别: 委托检测

编制: 曾心怡 (曾心怡)

审核: 陈静 (陈静)

签发: 张嘉良 (张嘉良)

签发日期: 2025年06月18日

广东中润检测技术有限公司

ZRT TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

第 1 页 共 5 页

东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路1号1栋五楼、六楼
服务热线: 0769-3902 5199 传真: 0769-3902 5093

网址: www.zrtest.cn

声 明



一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。

三、报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效。报告未标注资质认定标志（CMA）的，不具有对社会的证明作用。

四、未经本公司书面同意，不得部分复制报告。

五、对检测报告有异议，请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出。

地 址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号 1 栋五楼、六楼

邮政编码：523808

联系电话：0769-3902 5199

传 真：0769-3902 5093



一、基本信息

受测单位	佛山市富龙环保科技有限公司
采样地址	佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路
采样人员	邹永盛、杨黎
采样日期	2025 年 06 月 13 日
气象参数	气温: 28.1℃; 大气压: 100.7kPa; 天气状况: 阴
分析人员	——
分析日期	——




二、检测结果

1. 锅炉烟气

样品状态		均完好无破损					
点位名称	样品编号	检测项目	检测结果				标准限值
			实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标干烟气 流量(m ³ /h)	排放浓度 (mg/m ³)
锅炉废气 排放口 (FQ-51949-3)	/	氮氧化物	89	99	0.11	1251	150

备注: 1、参照《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019)表2中燃气锅炉标准,标准由客户提供;
2、排气筒高度为15m;
5、燃料为天然气;基准氧含量为3.5%,实测含氧量为5.3%。

三、检测布点图

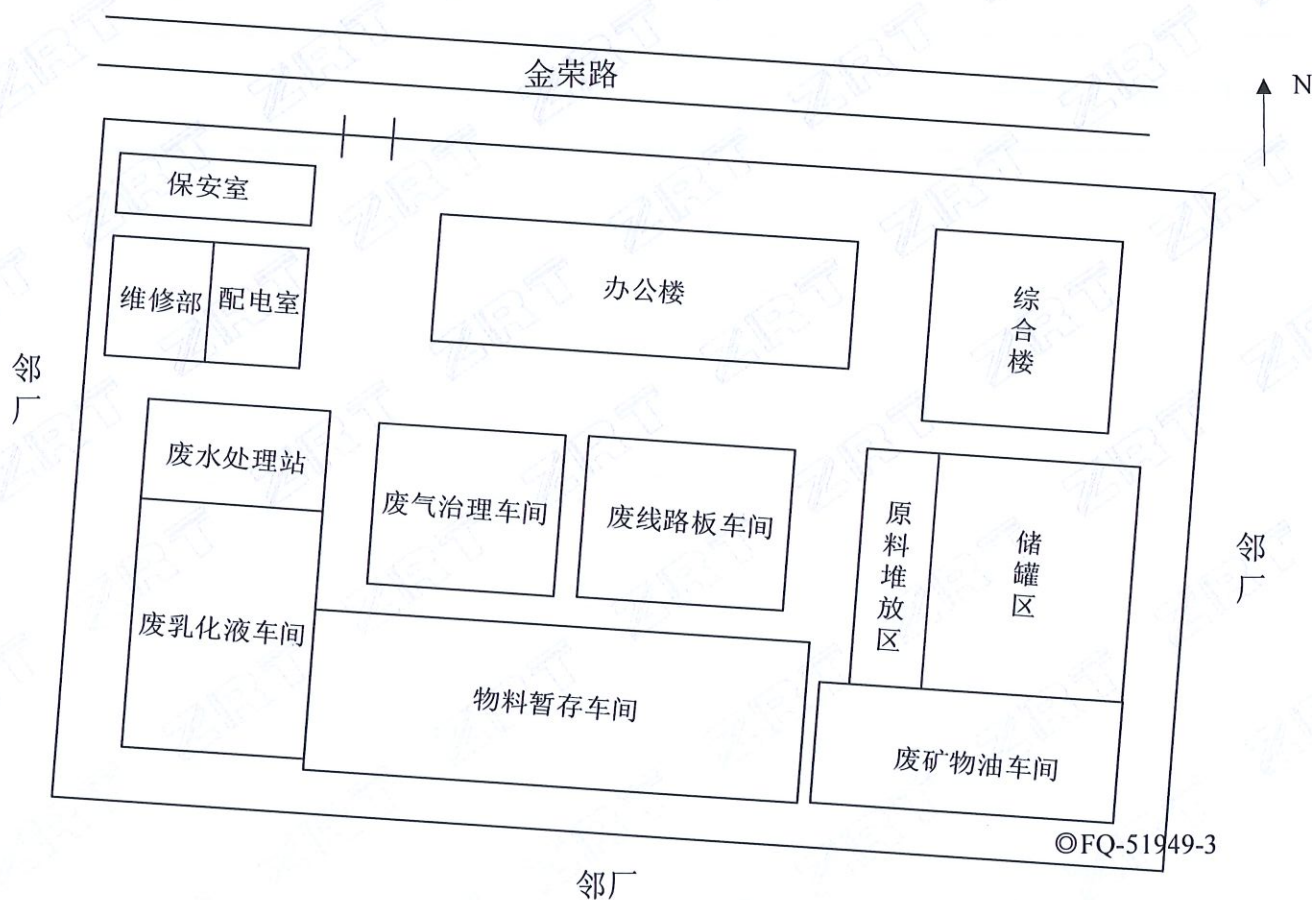

◎—有组织废气检测点位

附表: 检测分析及仪器

检测项目	检测标准	方法检出限	分析仪器
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	3 mg/m ³	低浓度自动烟尘烟气综合采样器

附图: 现场采样照片



锅炉废气排放口 (FQ-51949-3)

……本报告结束……

